配 管 図（1）（参考図） S=free

一体化の検討	Lp=1.0m	拘束方向 拘束長

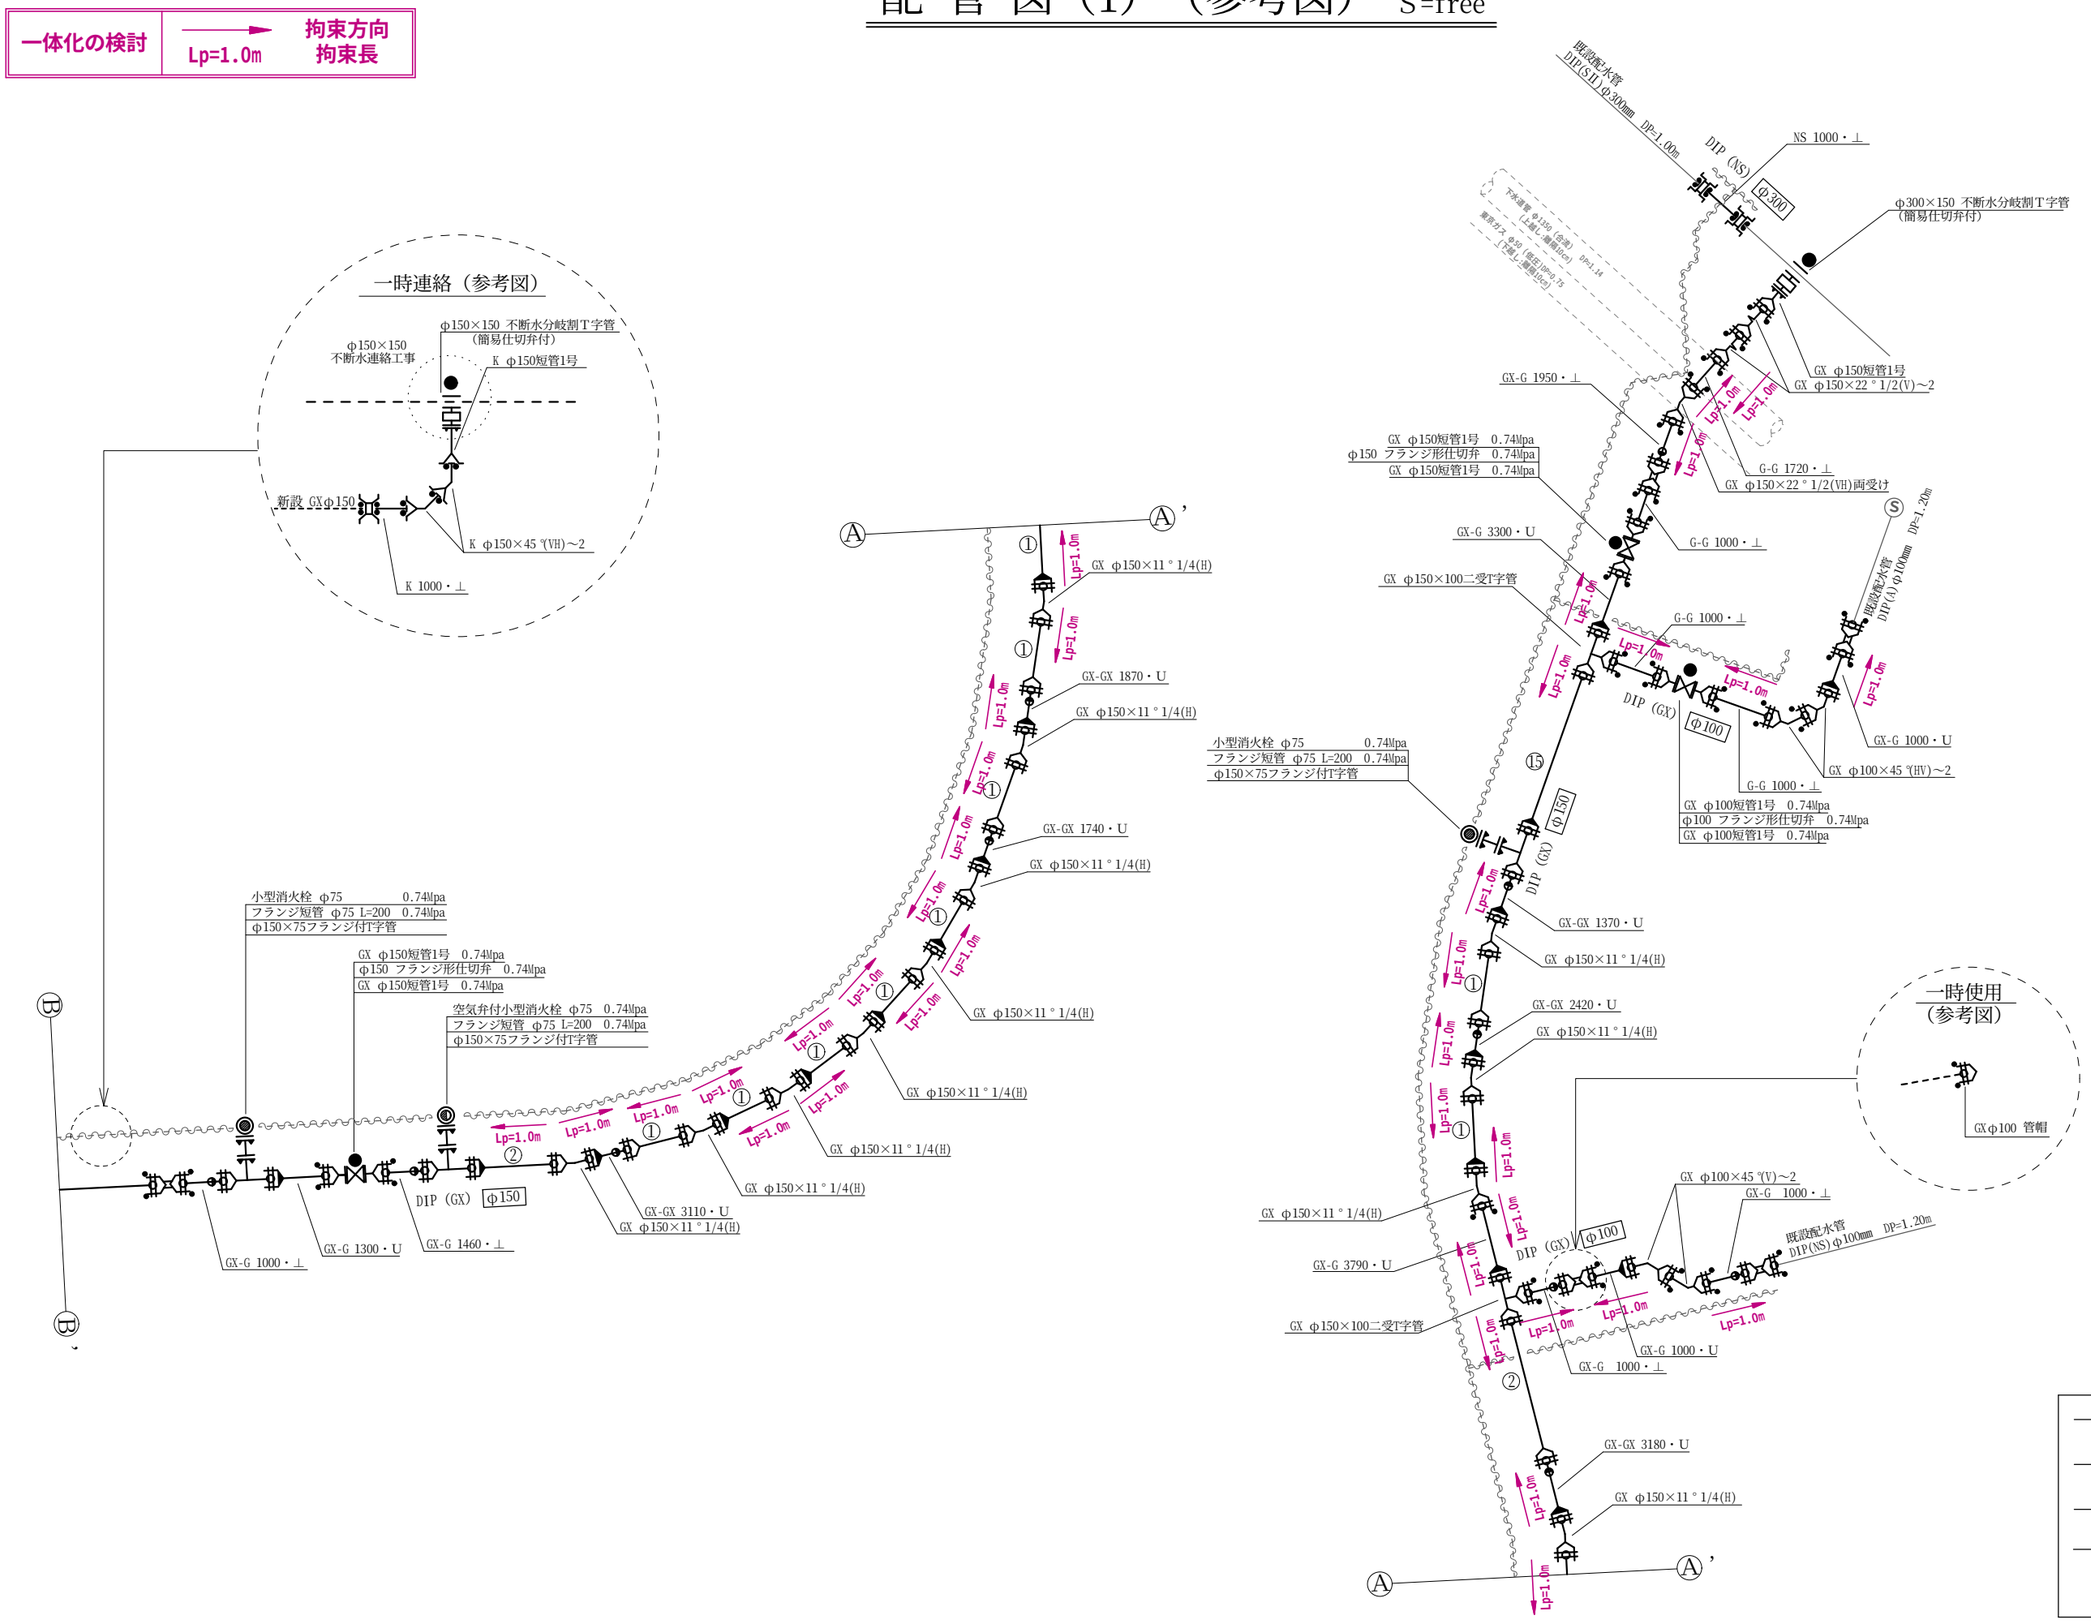
一時連絡（参考図）
φ150×150 不断水分岐割T字管
（簡易仕切弁付）
φ150×150
不断水連絡工事
K φ150短管1号
新設 GXφ150
K φ150×45°(VH)～2
K 1000・⊥
現況配水管
DIP(SII)φ300mm DP=1.00m
DIP (NS)
φ300
NS 1000・⊥
φ300×150 不断水分岐割T字管
（簡易仕切弁付）
GX φ150短管1号
GX φ150×22°1/2(V)～2
GX-G 1950・⊥
GX φ150短管1号 0.74Mpa
φ150 フランジ形仕切弁 0.74Mpa
GX φ150短管1号 0.74Mpa
G-G 1720・⊥
GX φ150×22°1/2(VH)両受け
GX-G 3300・U
G-G 1000・⊥
GX φ150×100二受T字管
G-G 1000・⊥
現況配水管
DIP(A)φ100mm DP=1.20m
DIP (GX)
φ100
GX-G 1000・U
GX φ100×45°(HV)～2
G-G 1000・⊥
GX φ100短管1号 0.74Mpa
φ100 フランジ形仕切弁 0.74Mpa
GX φ100短管1号 0.74Mpa
φ150
GX φ150×11°1/4(H)
小型消火栓 φ75 0.74Mpa
フランジ短管 φ75 L=200 0.74Mpa
φ150×75フランジ付T字管
GX-GX 1870・U
GX-GX 1740・U
GX-GX 1370・U
GX-GX 2420・U
GX-GX 3110・U
GX-GX 3180・U
GX-G 3790・U
GX φ150短管1号 0.74Mpa
φ150 フランジ形仕切弁 0.74Mpa
GX φ150短管1号 0.74Mpa
空気弁付小型消火栓 φ75 0.74Mpa
フランジ短管 φ75 L=200 0.74Mpa
φ150×75フランジ付T字管
DIP (GX)
φ150
GX-G 1000・⊥
GX-G 1300・U
GX-G 1460・⊥
GX φ150×11°1/4(H)
GX-GX 3110・U
GX φ150×11°1/4(H)
GX φ150×11°1/4(H)
GX φ150×11°1/4(H)
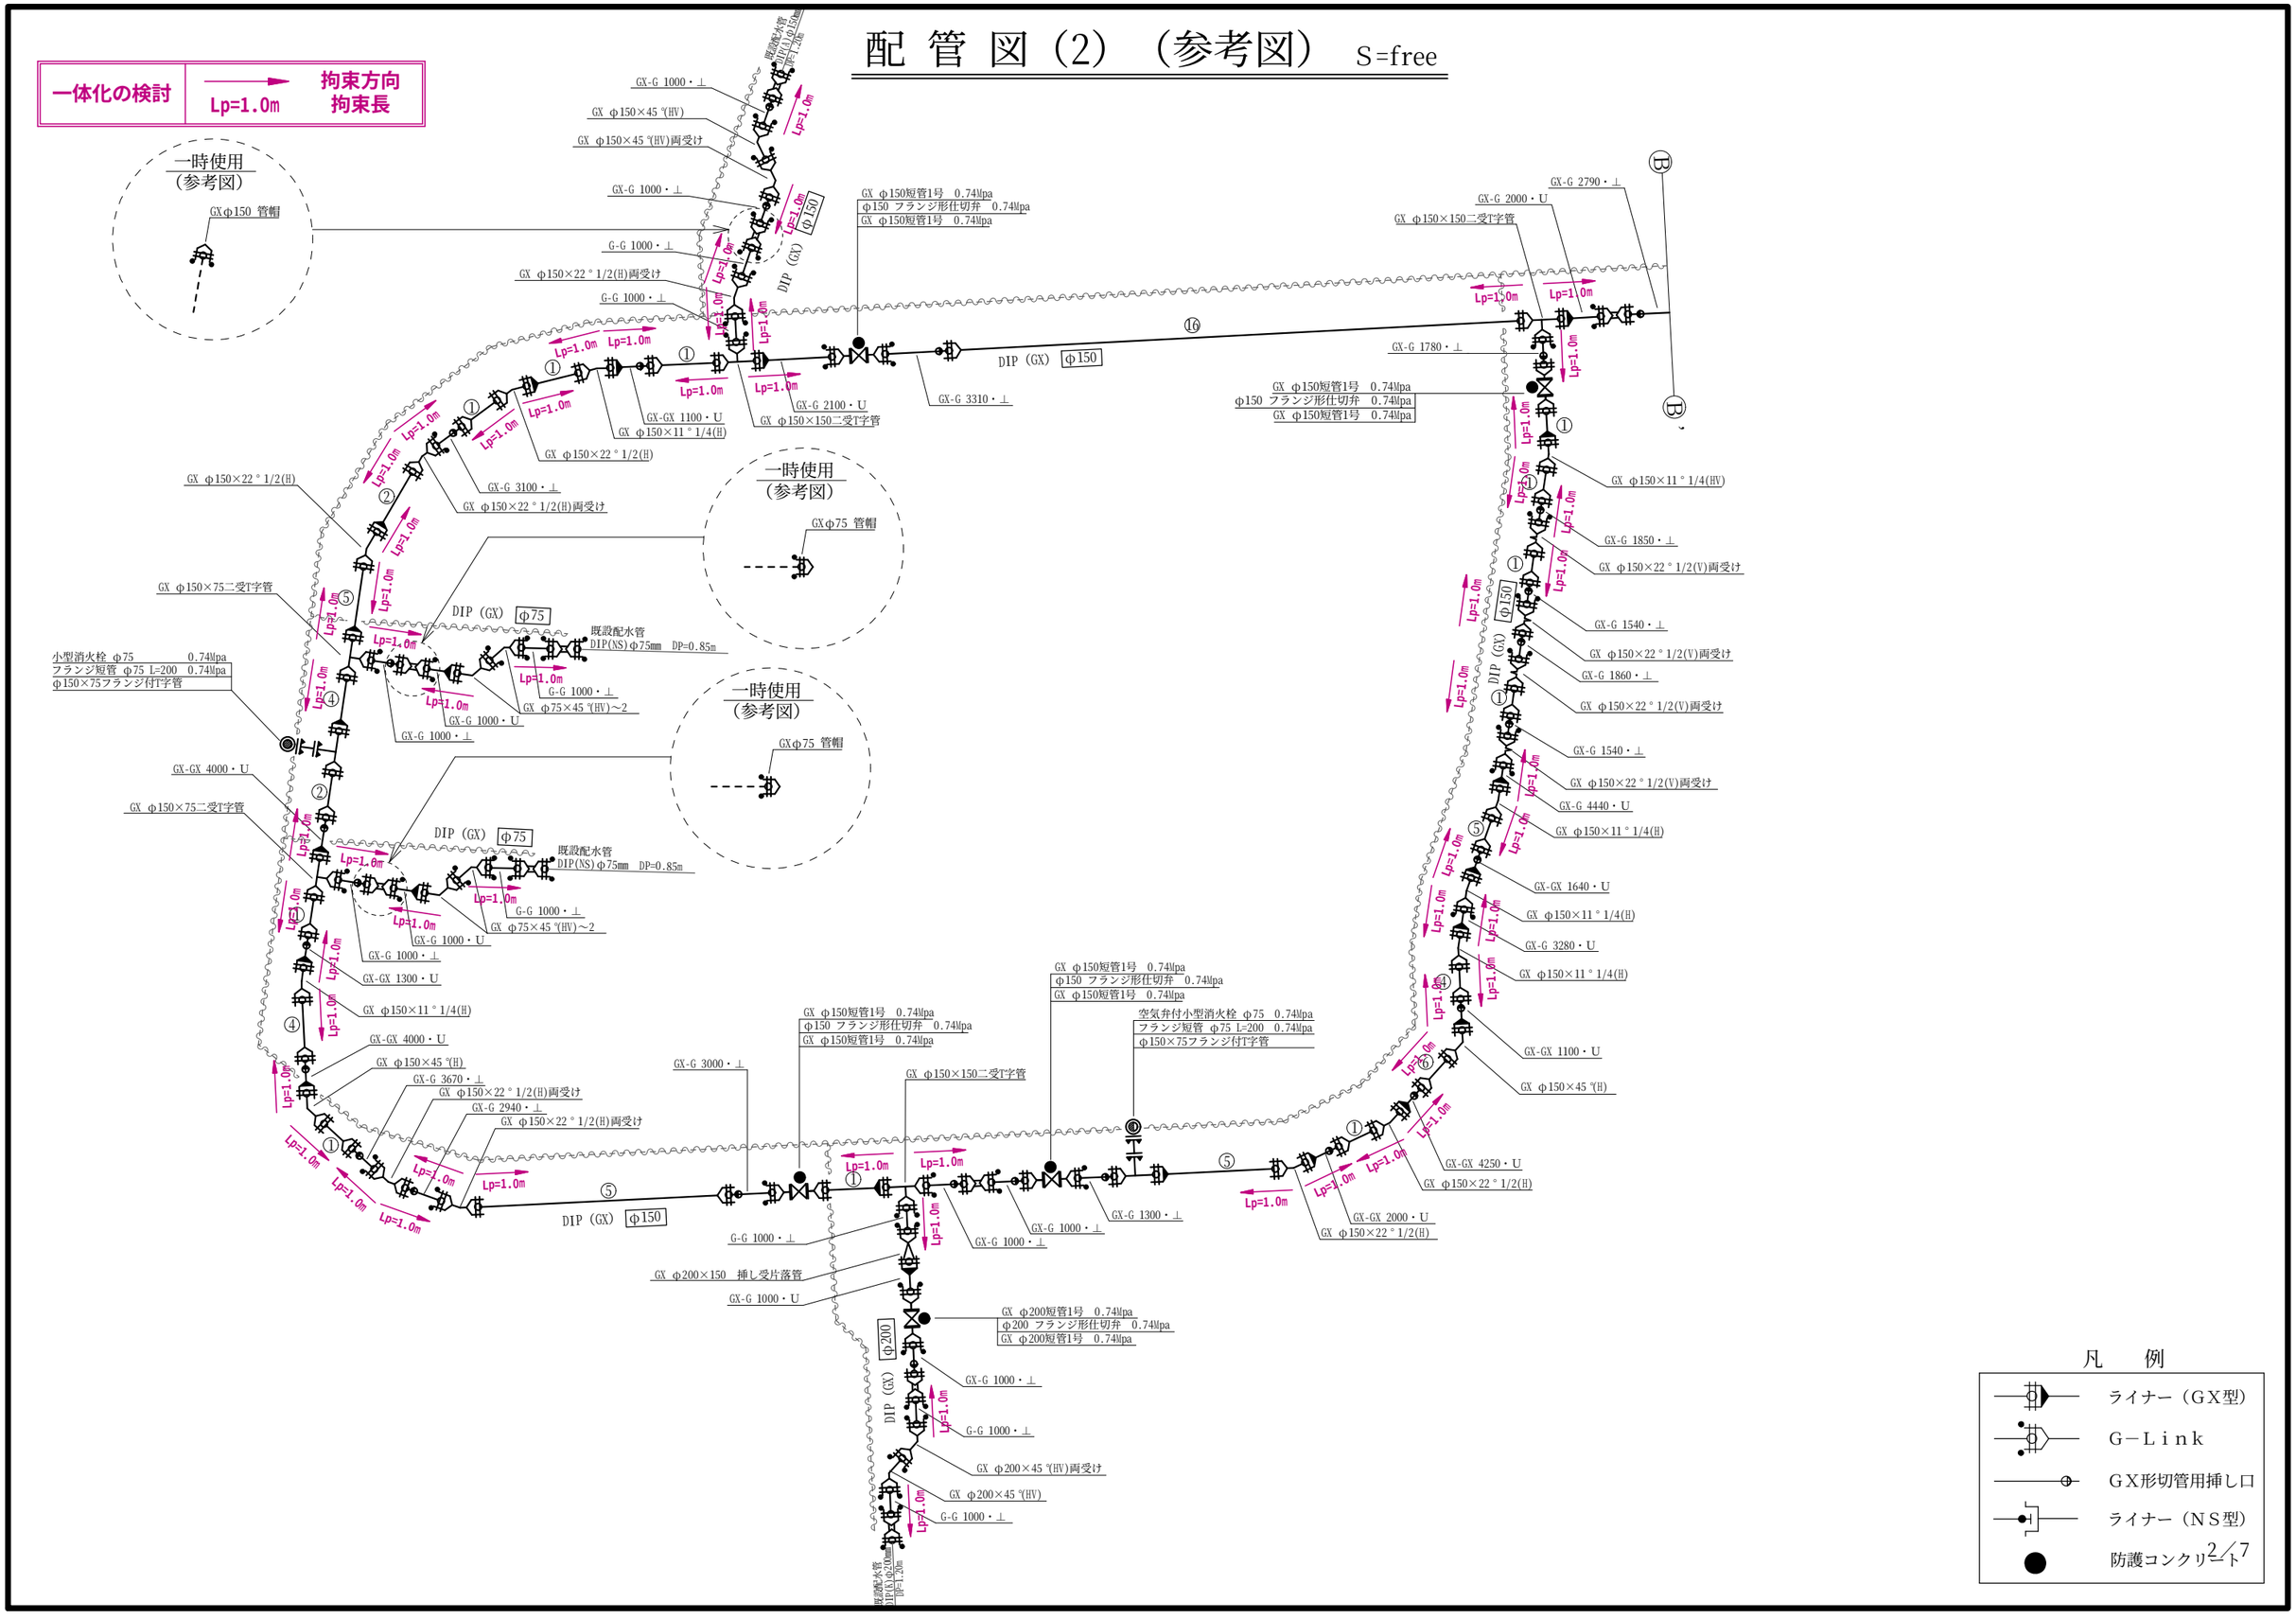
配 管 図（2）（参考図） S=free